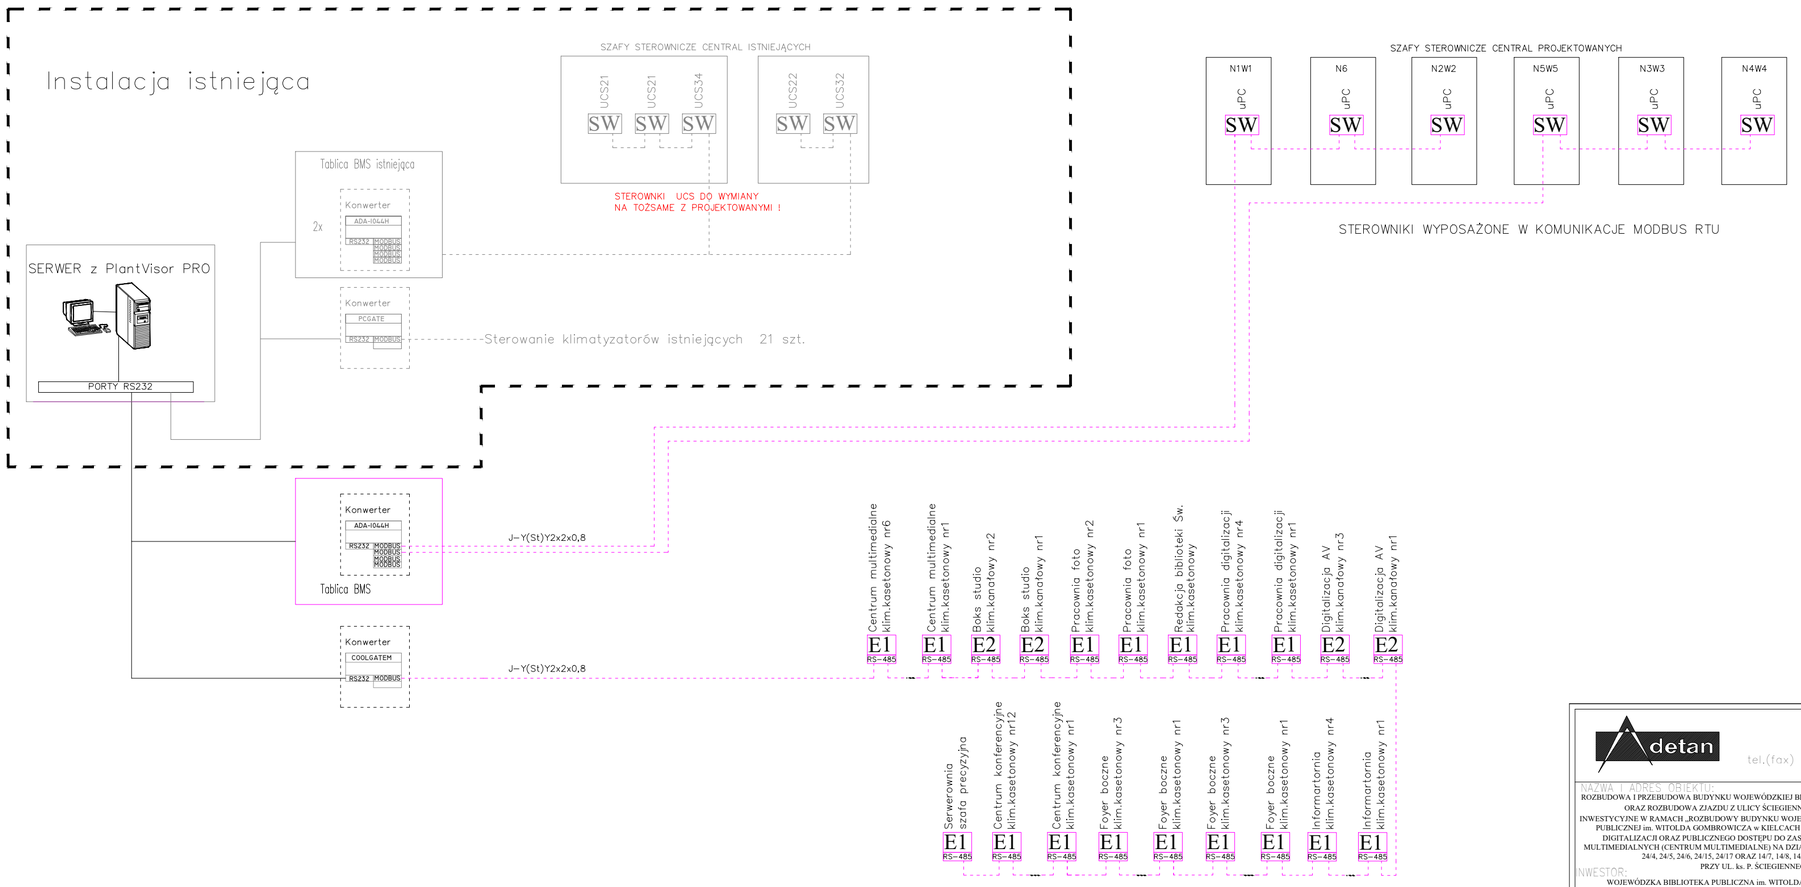

LEGENDA:

- E1 RS-485 — sterownik klimakonwektora kasetonowego
- E2 RS-485 — sterownik klimakonwektora kanałowego
- SW — sterownik centrali wentylacyjnej

DETAN Sp. z o.o.
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16
tel.(fax) (0-41) 361-36-65, 361-36-89; e-mail:pracownia@detan.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ ROZBUDOWA ZJAZDU Z ULICY ŚCIEGIENNEGO JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE W RAMACH „ROZBUDOWY BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. WITOLDA GOMBROWICZA w KIELCACH - BUDOWA CENTRUM DIGITALIZACJI ORAZ PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW CYFROWYCH I MULTIMEDIALNYCH (CENTRUM MULTIMEDIALNE) NA DZIAŁKACH NR EWID. 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/15, 24/17 ORAZ 147, 148, 149 OBRĘB 0023 i 0024 PRZY UL. ks. P. ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH

INWESTOR:
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. WITOLDA GOMBROWICZA w KIELCACH, UL. ks. P. ŚCIEGIENNEGO 13, 25-033 KIELCE

BRANŻA: TELETECHNICZNA
Nr rys: T-18
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala:
PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJA BMS - SCHEMAT

		Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Dominik Król	SWK/0104/PWOE/14		11.2014
Opracował:	mgr inż. Andrzej Kmiecicki mgr inż. Maciej Król			
Sprawdził:	mgr inż. Michał Król	SWK/0088/POOE/11		